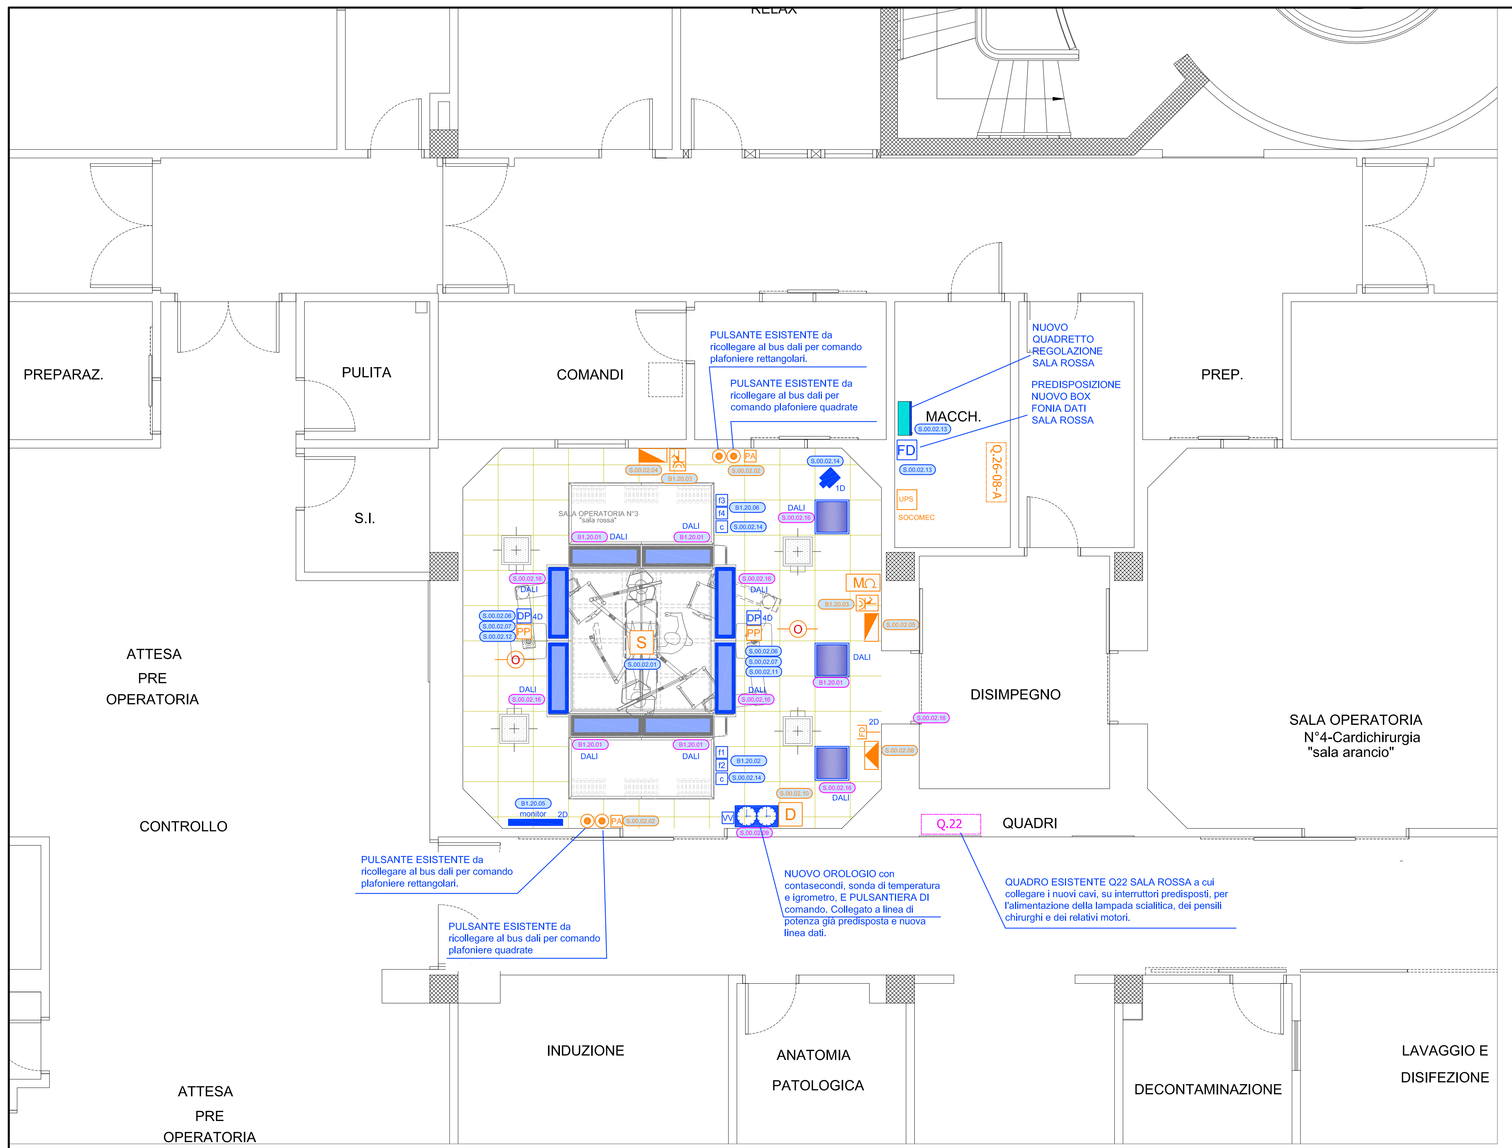

LEGENDA APPARECCHIATURE

	PLAFONIERA PER SALE OPERATORIE ISO 5 CON OTTICA UGR19 LED 39W
	PLAFONIERA PER SALE OPERATORIE ISO 5 CON OTTICA UGR19 LED 150W FORNITA CON IL PLAFONE FILTRANTE
	PLAFONIERA PER SALE OPERATORIE ISO 5 CON OTTICA UGR19 LED 150W
	OROLOGIO CONTASECONDI PER SALA OPERATORIA COMPRESO PULSANTE DI COMANDO (ora, cronometro, igrometro, temperatura)
D	PUNTO ESISTENTE A PARETE PREDISPOSTO PER ALIMENTAZIONE FUTURO DIAFANOSCOPIO
S	PUNTO ESISTENTE A SOFFITTO PREDISPOSTO PER ALIMENTAZIONE SCIALITICA
PP	PUNTO ESISTENTE A SOFFITTO PREDISPOSTO PER ALIMENTAZIONE PENSILE CHIRURGICO CON CASSETTA NEL CONTROSOFFITTO E MORSETTIERA
DP	NUOVO PUNTO DATI A SOFFITTO PER PENSILE CHIRURGICO COSTITUITO DA CASSETTA NEL CONTROSOFFITTO CON N°4 CAVI DATI CON LUNGHEZZA PREDISPOSTA PER IL COLLEGAMNETO ALLA MORSETTIERA DEL PENSILE
I1 I2 I3 I4	NUOVI PUNTI ALIMENTAZIONE VENTILATORI POSTI NEL PLAFONE
C	NUOVI PUNTO ALIMENTAZIONE MODULO COMANDO E CONTROLLO VENTILATORI POSTO NEL PLAFONE
	NUOVI PUNTO ALIMENTAZIONE E DATI TELECAMERA A SOFFITTO COSTITUITO DA PRESA UNEL E DATI NEL CONTROSOFFITTO
PA	ALIMENTAZIONE E COMANDO ESISTENTE PORTA AUTOMATICA
	GRUPPO PRESE S.O. ESISTENTE
	GRUPPO PRESE DI SERVIZIO. ESISTENTE
	PRESA INTERBLOCCATA PER RX ESISTENTE
	PULSANTE COMANDO LUCE ESISTENTE
	N 2 PRESE FONIA DATI ESISTENTI
M	PANNELLO ALLARME MISURATORE DI ISOLAMENTO ESISTENTE
	RIVELATORE INCENDIO ESISTENTE
monitor	PREDISPOSIZIONE MONITOR CON LINEA DI ALIMENTAZIONE E 2 LINEE DATI COSTITUITO DA CASSETTA NEL CONTROSOFFITTO CON PRESA UNEL E N 2 PRESE RJ45
M	NUOVO PUNTO PER PANNELLO A PARETE COMANDO E CONTROLLO VENTILATORI POSTI NEL PLAFONE

LEGENDA ALIMENTAZIONI

B1.20.07 / B.040.02.04	Linee esistenti al di sopra del controsoffitto da adattare alla nuova disposizione delle plafoniere
DALI	Nuova linea bus dali dipartente dal pulsanti comando luce esistenti fino ai reattori delle plafoniere entro tubazioni esistenti per la parte a parete e in nuovo tubo pvc rigido Ø20mm al disopra del controsoffitto
B.040.02.03	Linea esistente predisposta come punto di alimentazione a parete da collegare al nuovo orlogio contasecondi
B.040.02.01	Nuova linea dipartente dal quadro Q22 sotto interruttori già predisposti per alimentazione lampada scialitica entro tubazioni esistente (sotto trasf. di isolamento) CAVO TIPO FG10OM1 2X4mm²+T
B.040.02.09 / B.040.02.07	Nuove linee dipartenti dal quadro Q22 sotto interruttori già predisposti per alimentazione pensile chirurgico entro tubazioni esistente (sotto trasf. di isolamento) n 2 CAVI TIPO FG10OM1 2X4mm²+T
B.040.02.13 / B.040.02.15	Nuove linee dipartenti dal quadro Q22 sotto interruttori già predisposti per alimentazione motore pensile chirurgico entro tubazioni esistente (sotto trasf. di isolamento) n 2 CAVI TIPO FG10OM1 2X4mm²+T
B1.20.05	Nuova linea dipartente dal quadro Q22 sotto interruttore attualmente riserva per alimentazione dei due motori ventilatori (F1-F2) entro nuove tubazioni pvc rigido Ø25mm nel controsoffitto CAVO TIPO N07G9-K 3(1x4)mm²
B1.20.06	Nuova linea dipartente dal quadro Q22 sotto interruttore attualmente riserva per alimentazione dei due motori ventilatori (F3-F4) entro nuove tubazioni pvc rigido Ø25mm nel controsoffitto CAVO TIPO N07G9-K 3(1x4)mm²
B.040.02.14	Nuova linea dipartente dal quadro Q22 sotto interruttore attualmente riserva per alimentazione del modulo di controllo ventilatori e della telecamera entro nuove tubazioni pvc rigido Ø25mm nel controsoffitto CAVO TIPO FG10OM1 2X4mm²+T
n.D	Nuova linea DATI dipartente dal NUOVO BOX entro nuove tubazioni pvc rigido Ø25mm nel controsoffitto n= numero di cavi UTP
B1.20.06	Nuova linea dipartente dal quadro Q22 sotto interruttore attualmente riserva per alimentazione MONITOR entro nuova tubazioni pvc rigido Ø25mm nel controsoffitto CAVO TIPO N07G9-K 3(1x4)mm²

NUOVI CIRCUITI O APPARECCHIATURE

CIRCUITI O APPARECCHIATURE ESISTENTI OGGETTO DI MODIFICA/SPOSTAMENTO

CIRCUITI O APPARECCHIATURE ESISTENTI

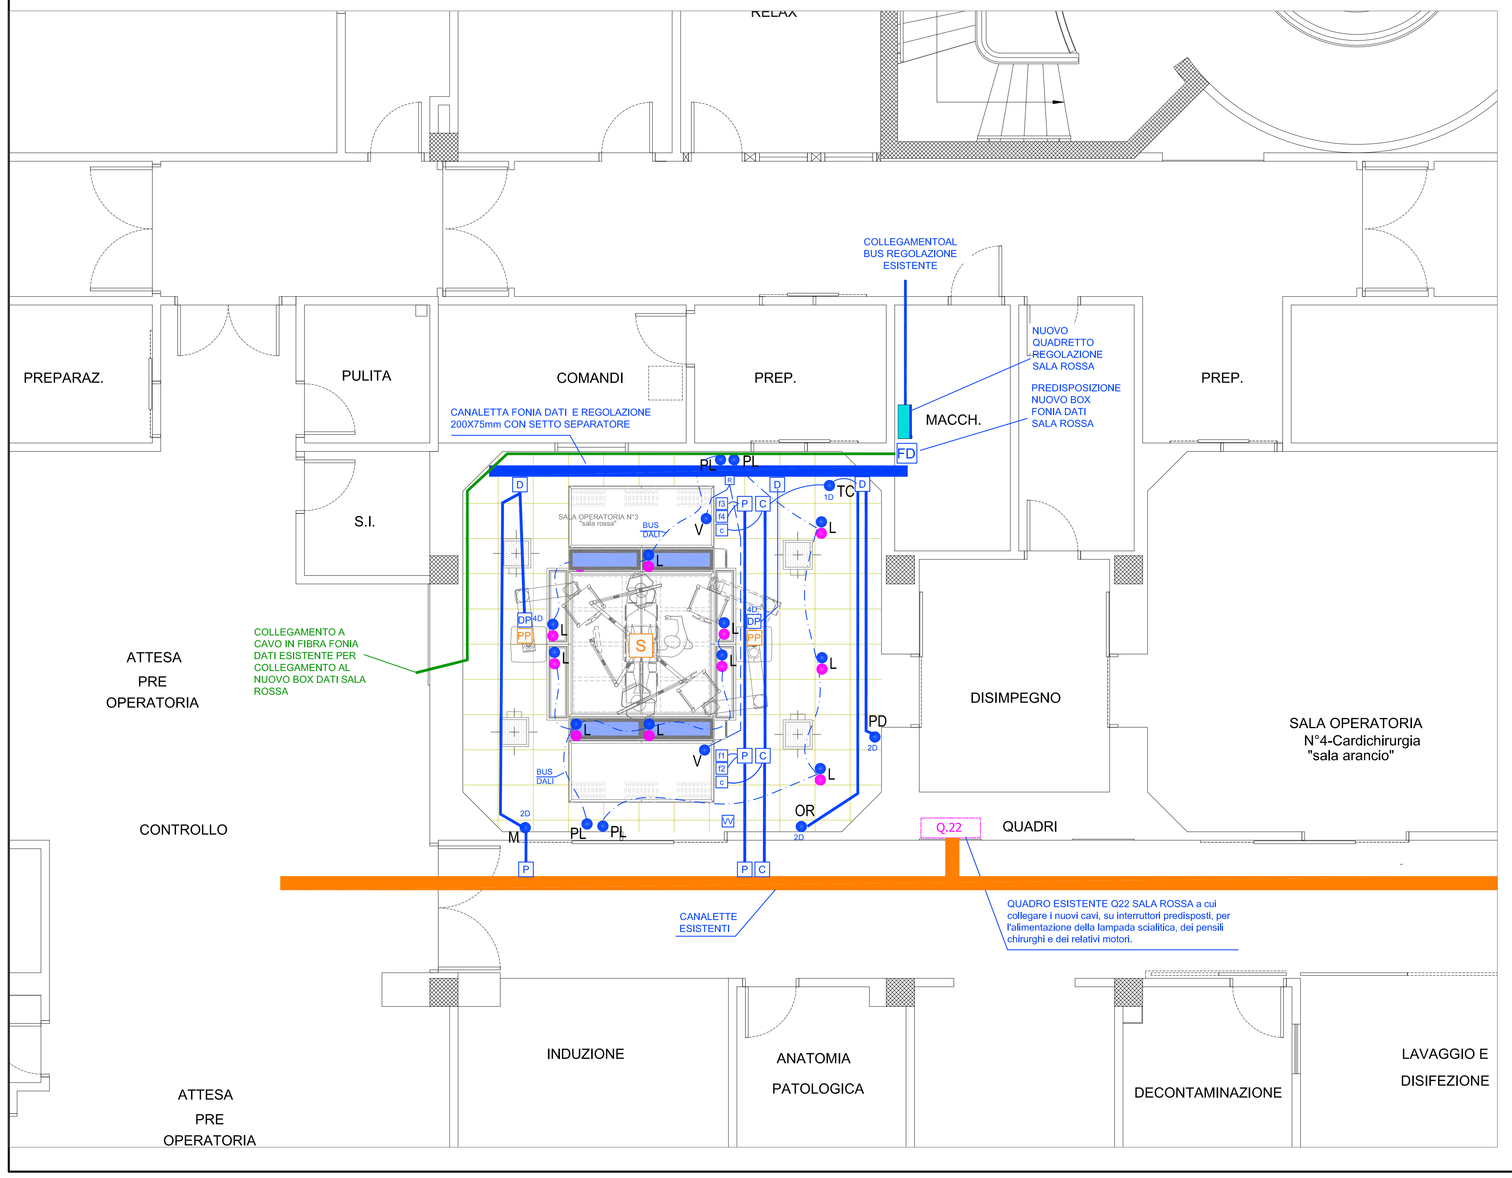

LEGENDA DISTRIBUZIONE

S	NUOVO CAVO DA Q22 IN TUBAZIONE ESISTENTE PER ALIMENTAZIONE SCIALITICA
PP	2 NUOVI CAVI DA Q22 IN TUBAZIONE ESISTENTE PER ALIMENTAZIONE PENSILE CHIRURGICO
4D DP	N°4 CAVI DATI DAL NUOVO BOX PER COLLEGAMENTO A PENSILE CHIRURGICO CON TUBO Ø32mm E CASSETTA NEL CONTROSOFFITTO CON CAVI AMMANNELLATI DI LUNGHEZZA ADEGUATA PER IL COLLEGAMNTO ALLA MORSETTIERAD DEL PENSILE
I1 I2 I3 I4	2 NUOVI CAVI DA Q22 CIASCUNO IN TUBAZIONE PVC Ø25mm PER VENTILATORI POSTI NEL PLAFONE
C	NUOVO CAVO DA Q22 PER ALIMENTAZIONE MODULO COMANDO E CONTROLLO VENTILATORI ENTRO TUBAZIONE PVC Ø25mm
2D M	NUOVO CAVO DA Q22 PER ALIMENTAZIONE MONITOR A PARETE ENTRO TUBAZIONE PVC Ø25mm FINO ALLA PRESA NLE CONTROSOFFITTO N°2 CAVI DATI DAL NUOVO BOX PER COLLEGAMENTO A 2 PRESE RJ45 NEL CONTROSOFFITTO CON TUBO Ø25mm
L	NUOVA LINEA BUS DALI DIPARTENTE DAL PULSANTE COMANDO LUCE ESISTENTE FINO AL REATTORE DELLA PLAFONIERE ENTRO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA PARTE A PARETE E IN NUOVO TUBO PVC RIGIDO Ø20MM NEL CONTROSSOFFOTTO. COLLEGAMENTO A LINEA DI POTENZA ESISTENTE INTERCETTATA NELLA CASSETTA PIU VICINA
PL	PULSANTE COMANDO LUCE ESISTENTE DA CUI PARTIRE CON NUOVA LINEA BUS DALI FINO AL REATTORE DELLA PLAFONIERE ENTRO TUBAZIONE ESISTENTE PER LA PARTE A PARETE E IN NUOVO TUBO PVC RIGIDO Ø20MM NEL CONTROSSOFFOTTO.
1D TC	NUOVO CAVO DA Q22 PER ALIMENTAZIONE TELECAMERA A SOFFITTO ENTRO TUBO PVC Ø25mm FINO ALLA PRESA NLE CONTROSOFFITTO N°1 CAVO DATI DAL NUOVO BOX FINO ALLA PRESA RJ45 TELECAMERA NEL CONTROSOFFITTO ENTRO TUBO PVC Ø25mm
2D PD	N°2 CAVI DATI DAL NUOVO BOX PER COLLEGAMENTO A 2 PRESE RJ45 ESISTENTI ENTRO TUBO PVC Ø25mm
V	LINEE DAL NUOVO O,REGOLAZIONE ALLA CONTROL UNIT VENTILATORI n1 cavo 5x1,5mm² per comando ventilatori n1 cavo 12x1,5mm² per allarmi n1 cavo schermato 2x1mm² per uscita analogica
OR 2D	N°2 CAVI DATI DAL NUOVO BOX PER COLLEGAMENTO A OROLOGIO ENTRO TUBO PVC Ø25mm CON CASSETTA A PARETE
M	PUNTO PER PANNELLO A PARETE COMANDO E CONTROLLO VENTILATORI COLLEGATO CON TUBAZIONEØ25mm ALLA CONTROL UNIT SUL PLAFONE CONDIZIONAMENTO
P	CASSETTA DI DERIVAZIONE IMPIANTO POTENZA SEZ. PREFERENZIALE
C	CASSETTA DI DERIVAZIONE IMPIANTO POTENZA SEZ. CONTINUITA'
D	CASSETTA DI DERIVAZIONE IMPIANTO FONIA DATI
R	CASSETTA DI DERIVAZIONE IMPIANTO REGOLAZIONE

CONSILIUM
SERVIZI DI INGEGNERIA s.r.l.
Viale del Mille, 70 - 50131 - FIRENZE www.consiliumfi.it info@consiliumfi.it TEL+39055493018 FAX+39055480208
PAOLO PIETRO BRESCI
MARCO CELLINI
LEOPOLDO D'INZEO
LUCIANO PECORI
LAPO BRESCI
LEONARDO D'INZEO

COMMITTENTE

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

Azienda Ospedaliero-Universitaria — Sede Legale Viale Pieraccini 26 - 50139 FIRENZE

OGGETTO

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA
SALA ROSSA - PIANO PRIMO

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO

IMPIANTI ELETTRICI
PIANO PRIMO DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE E DISTRIBUZIONE

RESPONSABILE PROFESSIONALE DELL'INCARICO
Ing. PAOLO PIETRO BRESCI

COMMESSA	SCALA	DATA	TAV. N.
143/16	1:50	OTTOBRE 2016	3.E.01

DISEGNATO MR — CONTROLLATO PPB

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI SECONDO LE VIGENTI LEGGI